

水道管(配水管・給水管)の一部変更(追加)について

本市の水道管(配水管・給水管)につきまして、令和2年4月1日より高密度ポリエチレン管(通称「青ポリ管」)へ一部変更(追加)いたします。八潮市給水装置工事事業者、配水管工事事業者等の方におかれましては、下記内容をご確認の上、対応を宜しく申し上げます。

記

1 変更内容

下記の表のとおり、現行の管種を変更(追加)する。

	現 行		変 更 (追 加)	
	口径	管種	口径	管種
配水管	φ 50mm	ポリエチレン1種二層管	φ 50mm	高密度ポリエチレン管 (日本水道協会規格品)
	φ 75mm~	第1種ダクタイル鋳鉄管(耐震型)	φ 75・100・150mm	
			φ 200mm~	第1種ダクタイル鋳鉄管(耐震型)
給水管 (一次側) (注)	φ 25mm	ポリエチレン1種二層管	φ 25mm	高密度ポリエチレン管 (JIS外径同等品)
	φ 50mm	ポリエチレン1種二層管	φ 50mm	高密度ポリエチレン管 (日本水道協会規格品)
	φ 75・100mm	第1種ダクタイル鋳鉄管(耐震型)	φ 75・100mm	

注: 一次側とは配水管の分岐から量水器までを言う。

2 移行手順

- ① 市の発注する配水管布設替工事、新設工事に伴う材料移行については、令和2年4月以降順次採用する。
- ② 民間の開発事業や戸建て等の給水管分岐工事については、当面の間は選択制とする。ただし、配水管が高密度ポリエチレン管の場合は、令和2年4月以降順次採用する。

3 施工にあたっての配管技能者の資格及び配置要件

(1) 次の機関等が主催する配管施工受講証等の資格を有すること。

- ・配水用ポリエチレンパイプシステム協会(ポリテック)
- ・積水化学工業株式会社
- ・株式会社クボタケミックス

(2) 資格者の配置について

・配水管工事事業者

現場代理人、監理技術者、主任技術者、配管技術者の内、1名以上の有資格者を配置すること。なお、応札者等は、有資格者が適正に配置できる体制を確認して競争入札等に臨むこと。


・八潮市指定給水装置工事事業者

現場代理人、給水装置工事主任技術者、配管技術者の内、1名以上の有資格者を配置すること。なお、資格は給水工事申込日の前日までに取得していること。


4 標準配管図について

口径毎に標準配管図を設置しましたので、設計及び施工の際には、適切に採用し、確実な施工にご協力ください。


●例1 (配水管：青ポリ管、給水管 口径φ25mmの場合)

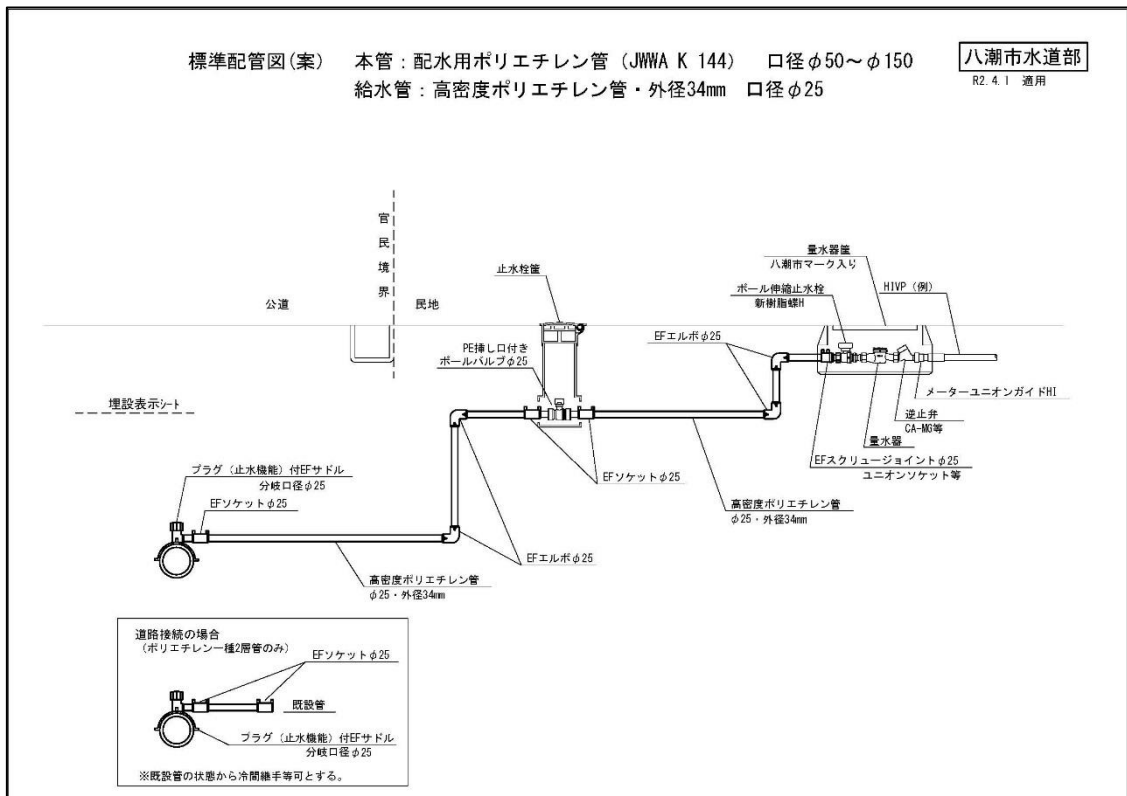

●例2 (配水管：青ポリ管、給水管 口径φ50mmの場合)

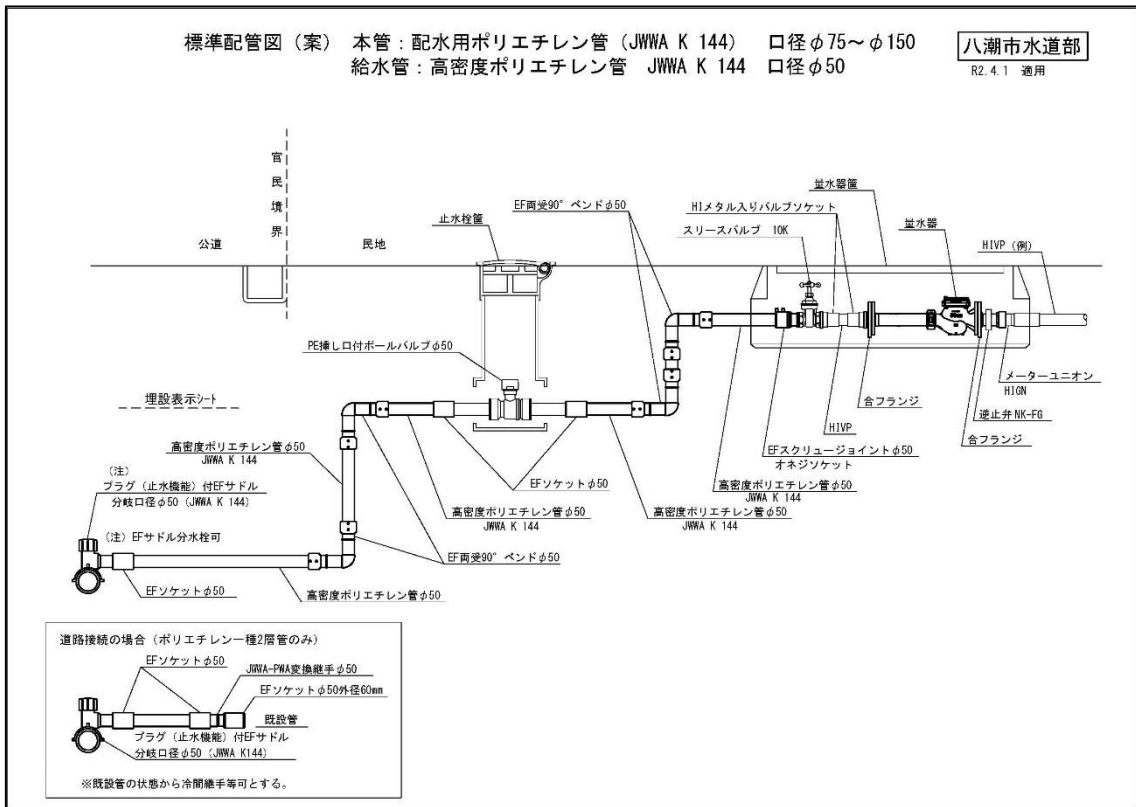

●例3 (配水管：青ポリ管、給水管 口径φ75mm～口径φ100mmの場合)

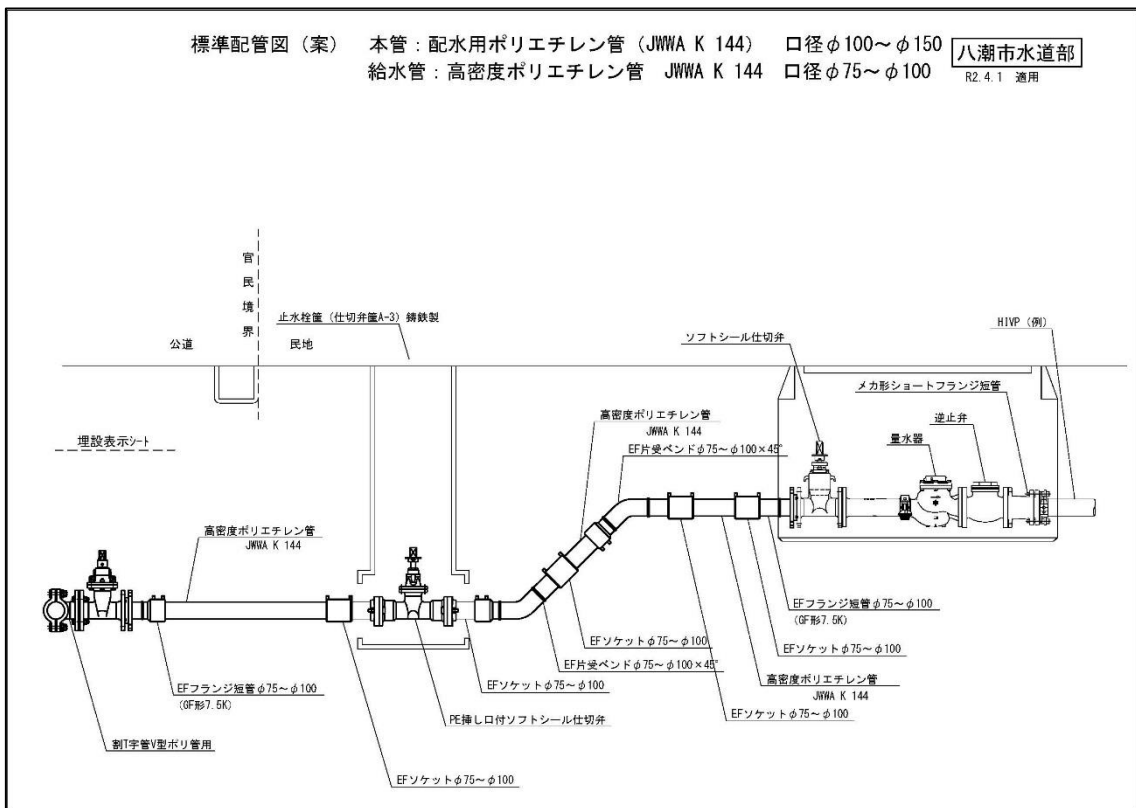

●例 4 (配水管：鋳鉄管、給水管 口径φ75mm～口径φ100mmの場合)

