



様々な年代の方が真剣に利き水

水道水はおいしいな

～やしお市民まつり・利き水アンケート～

10月23日(日)に開催された第25回やしお市民まつりにおいて、水道部恒例の利き水アンケートを行いました。

市民まつりの会場に訪れた市民の皆さんに、八潮市の水道水と市販のペットボトルの水を飲み比べていただいて、どちらの水がよりおいしく感じられるかを答えていただきました。多くの方にご協力をいただき、ありがとうございました。



小さいお子さんは利き水より水風船釣り？

利き水アンケート結果

いつもどんなお水をお飲みですか？

水道水	158人(46.3%)
浄水器を通した水道水	93人(27.3%)
市販のペットボトルの水	90人(26.4%)

【結果】約7割の方が、水道水をそのままお飲みになったり、水道水を浄水器に通したりしてお飲みになっていました。(複数回答あり)

おいしい水はどちらかな？


八潮市の水道水	185人(57.8%)
市販のペットボトルの水	135人(42.2%)

【結果】約6割の方に、水道水をおいしいと感じていただきました。

水道管の凍結にご注意を！

寒い日が続くと水道管は、凍結したり、破裂したりすることがあります。こうした事故を防ぐため、特に、屋外でむき出しになっている水道管は、保温材を巻くなど、早めの防寒対策をしてください。

防寒対策の方法

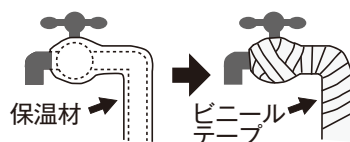

凍結した場合の溶かし方



【お問い合わせ】経営課給水・料金担当

目次

- 水道水はおいしいな……………1
- 水道管の凍結にご注意を！……………2
- 平成27年度の決算をお知らせします……………3
- 平成28年度全項目水質検査結果……………3
- 平成29年度水質検査計画(案)の意見を募集します……………4
- 平成28年度第2回八潮市水道運営委員会の傍聴……………4
- 節水へのご協力ありがとうございました……………4
- 市内の道路で漏水を発見したら……………4
- 年数が経った給水管はお取り替えを……………4
- 災害に強く、安全で安定した八潮の水道を目指して……………4
- 水道工事の申し込みなどには……………4

水道統計

(平成28年11月1日現在)

給水人口 86,928人

給水件数 40,172件

水道料金のお支払いは、便利でお得な口座振替で！

★口座振替をご利用の方には、1回の引き落としにつき**54円(税込み)**を割引します。

★口座振替日は2か月ごとの9日(金融機関が休業日の場合は翌日)です。


※各請求の初回の口座振替日に引き落としができなかった場合は、割引は適用されません。

平成27年度の決算をお知らせします

収益的収支（消費税抜き）

＜1年間の営業活動に関する 収入と支出＞

皆さんから納めていただいた水道料金などの収入と、埼玉県の水の購入や水道施設の維持管理など、ご家庭に水道水をお届けするために要した支出です。

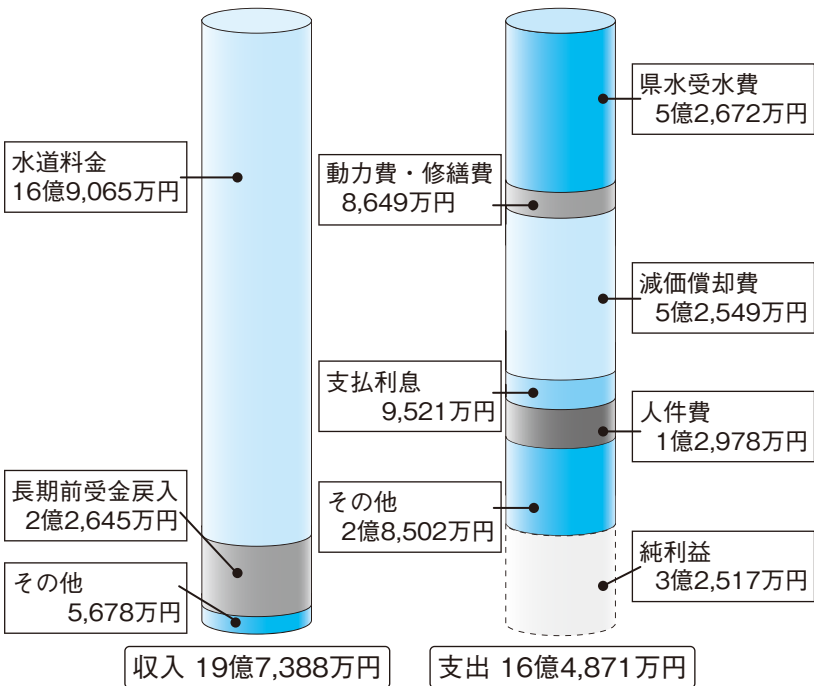

用語の説明

収益的収入

水道料金…皆さんにお支払いいただいた水道料金です。
長期前受金戻入…補助金などで取得した資産の減価償却見合い分を収益化した分です。
その他…下水道使用料の徴収事務手数料や設計審査手数料などです。


収益的支出

県水受水費…埼玉県企業局から水を購入した費用です。平成27年度は、水道水の83.0%を県から購入しました。
動力費…浄・配水場から各ご家庭に水道水を送るためのポンプを動かした電気料金です。
修繕費…配水管の修理や施設の機能を維持するために要した費用です。
減価償却費…取得した固定資産を耐用年数に応じ、各年度に配分して計上した費用です。
支払利息…国と地方公共団体金融機構から借りた企業債（借金）の利子返済額などです。
人件費…営業活動に従事した職員の給料や手当などの費用です。
その他…水道事業を運営するために委託した水道料金徴収事務や浄・配水場施設管理業務などの費用、その他の営業活動に要した費用です。
純利益…当年度の収益的収入から収益的支出を差し引いた利益です。この利益は施設整備のために積み立てしました。

資本的収支（消費税込み）

＜水道施設などを造るための 収入と支出＞

新たに水道を引く場合など、皆さんに納めていただいた負担金などの収入と、水道施設を建設・改良するために要した支出です。

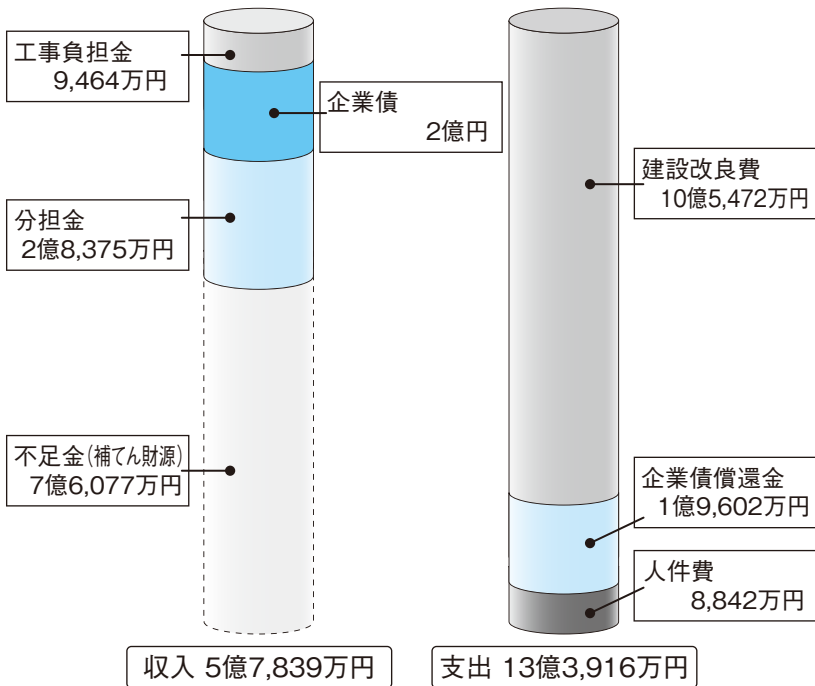

用語の説明

資本的収入

工事負担金…土地区画整理地内の配水管新設に係る費用や消火栓の設置に係る費用として、市などから支払われた負担金です。
企業債…建設改良工事に要する費用を国や地方公共団体金融機構から借りた資金です。
分担金…新たに水道を引いたりメーター口径を大きくしたりしたときに、皆さんに納めていただいた負担金です。

不足金(補てん財源)…資本的収入から資本的支出を差し引いた不足額を、収益的収支における純利益を積み立てたお金や、過年度に収益的支出に計上された現金の支出を伴わない減価償却費などで補いました。

資本的支出

建設改良費…主なものとして、配水管の新設・改良工事、浄・配水場施設の建設工事などの費用や、これらの建設・改良工事をするために委託した、諸業務に係る費用の他、水道メーターや機械設備などの資産の購入費用です。
企業債償還金…国と地方公共団体金融機構から借りた企業債(借金)の元金の返済額です。
人件費…建設改良工事に従事した職員の給料や手当などの費用です。

実施した主な事業等

維持管理

委託関係

- ①中央浄水場・南部配水場の施設管理業務
- ②中央浄水場・南部配水場の電気設備定期点検業務
- ③水質検査業務、臨時水質検査業務
- ④漏水等緊急対応業務

修繕関係

- ①公道漏水（71件）
- ②宅内漏水（163件・公道から水道メーター手前まで）
- ③南部配水場電気計装設備修繕
- ④南部配水場県水残塩計修繕

建設投資

配水施設

- ①配水管新設・布設替工事……………5,941 m
- ②廃止……………4,050 m
- （内訳）石綿セメント管……………1,252 m
- ポリエチレン管……………1,915 m
- ダクタイル鋳鉄管……………863 m
- 鋼管……………20 m

水道施設(管路)の耐震

- ①水道管総延長……………406.9km
- ②耐震管延長……………84.6km
- ③耐震化率……………20.8%

【お問い合わせ】経営課経営総務担当

番号	水質基準項目	基準値	中央浄水場	南部配水場	コミュニティセンター	古新田保育所
1	一般細菌	100 個 /mL 以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/L 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	1.15	1.42	1.16	1.45
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	0.14	0.15	0.13	0.15
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4- ジオキサン	0.05mg/L 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2- ジクロロエチレン及びトランス-1,2- ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L 以下	0.07	<0.06	0.07	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L 以下	0.004	0.005	0.005	0.004
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	0.004	0.004	0.004	0.004
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下	0.014	0.012	0.010	0.010
26	臭素酸	0.01mg/L 以下	0.002	0.002	0.002	0.002
27	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下	0.030	0.029	0.027	0.025
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	0.007	0.008	0.008	0.007
30	ブロモホルム	0.09mg/L 以下	0.005	0.004	0.004	0.004
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L 以下	0.004	0.013	0.004	0.002
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	0.01	0.03	0.02	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	<0.03	0.13	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下	25.9	19.0	25.7	19.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下	<0.001	0.005	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L 以下	29.6	30.2	29.1	28.0
39	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300mg/L 以下	79	84	79	86
40	蒸発残留物	500mg/L 以下	211	200	204	205
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2- メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/L 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3mg/L 以下	0.9	1.1	0.9	1.0
47	pH 値	5.8 ～ 8.6	7.5	7.3	7.6	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
51	濁度	2 度以下	<0.1	0.3	<0.1	<0.1

平成28年度 全項目水質検査結果

年に一度実施している全項目水質検査結果の一部をお知らせします。詳細につきましては、市ホームページをご覧ください。

※採水日 平成28年7月15日

なお、全項目検査の結果は、すべて水道法の水質基準に適合していました。

【お問い合わせ】 施設課維持管理担当

平成29年度水質検査計画(案)の意見を募集します

「平成29年度水質検査計画」の策定に当たり、市民の皆さんからご意見を募集します。平成29年度水質検査計画(案)は、平成29年1月上旬に市ホームページや左記施設の情報コーナー等で公表します。なお、水質検査計画は平成29年3月中に公表予定です。

市役所・駅前出張所・八幡図書館・八条図書館・水道部事務所

◎応募方法 郵送・FAX・電子メール(様式は自由。「水質検査計画」と明記のうえ、住所・氏名を記載してください)

◎応募締切 平成29年2月末日まで

【郵 送】 〒340-0816 八潮市中央一丁目3番地1 (当日消印有効)

【FAX】 048-997-4803

【電子メール】 suido-shisetsu@city.yashio.lg.jp

※電話受付及び個別回答はいたしません。

【宛先・お問い合わせ】 施設課維持管理担当

平成28年度第2回八潮市水道運営委員会の傍聴

【日 時】 11月29日(火) 午後1時30分から午後3時まで

【場 所】 水道部2階 第3会議室

【内 容】 平成27年度八潮市上水道事業決算について、他

【傍聴定員】 5人(申込順)

【申込方法】 会議開会30分前までに電話などで申し込み

【お問い合わせ・申し込み】 経営課経営総務担当



節水へのご協力ありがとうございました

八潮市の水道の主要な水源でもある利根川水系の8ダムは、雨不足等の影響で貯水量が極端に少なくなり、6月16日から利根川水系河川の取水を10%制限していましたが、ダムの貯水量の回復により、9月2日に取水制限が解除されました。

市民の皆さまには、長期間にわたり節水へのご理解・ご協力をいただき、ありがとうございました。

水は限りある大切な資源です。今後も引き続き水の有効活用をお願いします。

公道漏水通報専用フリーダイヤル
フリーダイヤル ヤシオ オーキュー
0120-840-090

市内の道路で漏水を発見したら、
すぐにお電話を！



【お問い合わせ】 施設課維持管理担当

災害に強く、安全で安定した 八潮の水道を目指して

～ポンプ室築造工事完了～

水道部では、大規模な地震などに対応するため、中央浄水場配水施設の更新を行っています。

平成27年度には、新しいポンプ室が完成しました。現在、老朽化したポンプ設備を更新するため、ポンプ設備工事に着手しています。

今後も災害に強く、安全で安定した水道水の供給のため、水道施設の更新事業を計画的に行います。



◀ポンプ設備工事の状況



▼完成したポンプ室

【お問い合わせ】施設課計画設計担当

年数が経った給水管はお取り替えを

給水管とは？

道路に埋設された水道管(配水管)から分かれて、住宅や事務所等に引き込まれた水道管が「給水管」です。給水管は、お客様のご負担で設置されていますので、お客様の所有物です。

給水管の修理は？

給水管は、お客様の所有物のため、給水管の老朽化による破損などにより修理を行ったときの費用は、原則としてお客様の負担となります。


給水管の耐用年数は？

給水管の耐用年数は、一般的に20年～30年といわれています。給水管を適切に管理するために、老朽化した給水管(建物内を含む)を更新していただくようお願いいたします。

特にマンション、アパート等の給水管は、漏水等が発生すると、居住者の生活に支障をきたすことになりますので、計画的な更新をお願いします。

なお、給水管の更新は、下記の「八潮市指定給水装置工事業者」へ工事を依頼してください。

【お問い合わせ】経営課給水・料金担当

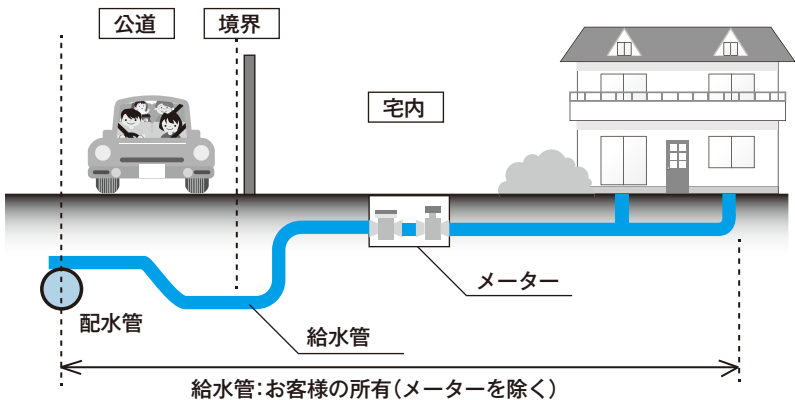

八潮市指定給水装置工事業者一覧（市内の水道工事店）

（平成28年11月1日現在）

事業者名	事業所所在地	電話番号
(株)マルコー	大字八条35	972-6282
(有)古姓燃料店	大字八条1219	931-8928
東新建設(株)	大字八条2498-8	995-8563
内田住設	大字八条2740-6	947-8852
(有)東京日創	大字八条3658-3	998-8411
(有)荻野水道	大字八条3750	996-8017
新町水道工事店	大字八条3808	996-3838
末永設備	大字鶴ヶ曽根165-6	996-8267
富士産業(株)	大字鶴ヶ曽根419	996-1251
(社)八潮市災害復旧支援協会	大字鶴ヶ曽根659-1	951-0773
八潮水テクノ(株)	大字鶴ヶ曽根659-1	995-0108
産協商事(株)	大字鶴ヶ曽根659-1	960-0534
豊田建設(株)	大字鶴ヶ曽根897-3	996-8037
八潮市指定管工事業協同組合	大字鶴ヶ曽根1659	995-1335
水之技研工業(株)	大字二丁目145	995-0997
奥戸建設(株)	大字二丁目530	995-1025
(有)荻野タイル	大字二丁目954-3	997-0906
(有)山崎管工	大字二丁目1248-3	996-1513
(有)昼間水道	大字木曽根703-3	996-0336
内村設備	大字木曽根810-4	995-7471
(有)清水水道工業所	大字木曽根880	996-9506
(有)高商設備	大字木曽根1030	995-6836
潮止設備工業	大字木曽根1538-3	996-7188
(株)ここみっく	大字南川崎374-4	996-9306
(株)イグレック	大字大瀬1504	996-6261
加藤建設工業(株)	大字大瀬1623	995-0521
(株)インダ	大字大瀬1836	998-1540

事業者名	事業所所在地	電話番号
(有)白井管工業	大字坊370-1	997-3168
(株)潮	大字中馬場28	996-4146
(株)アルシオン	大字中馬場49-1	997-6340
東憲住設	大字大曽根88-5	999-0107
弘和工業(株)	大字大曽根1232-1	994-5236
(有)サノヤ設備	大字大曽根1245-1	995-1436
(株)ピアニー	大字浮塚293	967-5001
福田建設(株)	大字西袋423	928-3536
(有)鈴輝住宅設備	大字西袋1044	998-2785
(株)三田組	大字南後谷878-5	997-2108
(株)大川工業	大字南後谷898-61	996-1289
(株)織田興業	中央1-3-13	996-1181
戸田水道工業(有)	中央1-12-8	996-1798
稲穂建設(株)	中央2-6-13	997-0590
福田水道	中央4-21-11-I-101	947-6523
小仁熊瑞宝工業(株)	八潮1-17-4	996-5116
東洋ユニオン(株)八潮営業所	八潮3-8-1	995-3310
小幡興業(株)	八潮3-11-7	996-8944
蒲原燃料住宅設備(株)	八潮4-1-10	996-9630
(株)市原水道興業	八潮4-18-9	994-0255
大家設備	八潮4-18-38	998-6151
(有)八潮水道工事	八潮7-19-11	996-0054
(株)成田管工	八潮7-30-35	998-8323
竹内セントラル(株)八潮支店	八潮7-46-1	996-4161
アサダ設備	緑町2-8-2-211	959-9501
吉岡水道	緑町5-16-12	996-1273

※市外にも163店の指定工事業者がいます。

URL <http://www.city.yashio.lg.jp/>

水道工事の申し込みなどには

- ・水道の新設（家の新築など）
- ・改造（建替、水道メーター口径変更など）
- ・撤去（家の取り壊しなど）
- ・修繕（給水管の修理など）
- ・仮設（土地区画整理の移転で仮に水道を引く場合など）

これらを行う際の申請・施工は、「八潮市指定給水装置工事業者」だけが行えます。水道に関する工事は必ず八潮市指定給水装置工事業者に依頼してください。

なお、この指定工事業者以外の者が水道工事を行うことは**違法行為**となりますのでご注意ください。

【お問い合わせ】経営課給水・料金担当