



どちらの水がおいしく感じるか、真剣に利き水をされていました

いつもどんなお水をお飲みですか？

水道水	127 人 (40.2%)
浄水器を通した水道水	87 人 (27.5%)
市販のボトルウォーター	102 人 (32.3%)

【結果】約7割の方が、そのまま水道水をお飲みになったり、水道水を浄水器に通したりしてお飲みになっていました。(複数回答あり)

おいしい水はどちらかな？

八潮市の水	144 人 (47.8%)
市販のボトルウォーター	157 人 (52.2%)

【結果】約半数の方に、水道水をおいしく感じていただきました。



水の飲み比べをしていた
だきました
～やしお市民まつり～

10月26日、第23回やしお市民まつりにおいて、恒例の利き水アンケートを行いました。行楽日和となった市民まつりの会場に訪れた市民の皆さんに、冷やした水道水と市販のペットボトルの水を飲み比べていただき、どちらの水がおいしく感じられたかを答えていただきました。ご協力ありがとうございました。


目次

- 1 水の飲み比べをしていたきました
- 2 水道水は家計にやさしい「水」です
- 3 平成25年度決算
- 4 水道水の安全性
- 全項目水質検査結果
- 平成27年度水質検査計画(案)意見募集
- 年数が経った給水管はお取り替えを
- 「災害時等における資材の供給」に関する協定」を締結しました
- 水道工事の申請・施工

水道水は家計にやさしい「水」です

市販のペットボトルのお水(2リットル)を購入する金額を100円とすると、水道水では**約300倍**の約600リットルのお水を購入することができます。

※水道メーターの口径が20mmの基本料金(2ヶ月間の使用量16㎡、2,700円)で換算

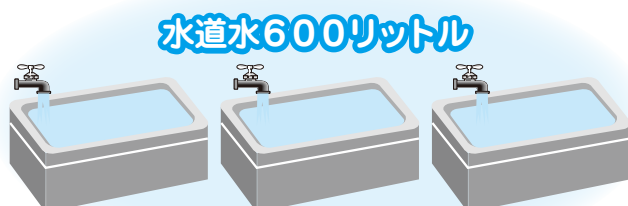

(風呂桶の水約3杯分)



ペットボトル水
2リットル



水道統計

平成26年(2014年)11月1日現在
給水人口 85,418人
給水件数 38,001件

水道料金のお支払いは、便利でお得な口座振替で!

★口座振替をご利用の方には、1回の引き落としにつき**54円(税込み)**を割引します。

★口座振替日は2か月ごとの9日(金融機関が休業日の場合は翌日)です。


※各請求の初回の口座振替日に引き落としができなかった場合は、割引は適用されません。

平成25年度の決算をお知らせします

収益的収支(消費税抜き)

<1年間の営業活動に関する 収入と支出>

皆さんから納めていただいた水道料金などの収入と、埼玉県の水の購入や水道施設の維持管理など、ご家庭に水道水をお届けするために要した支出です。

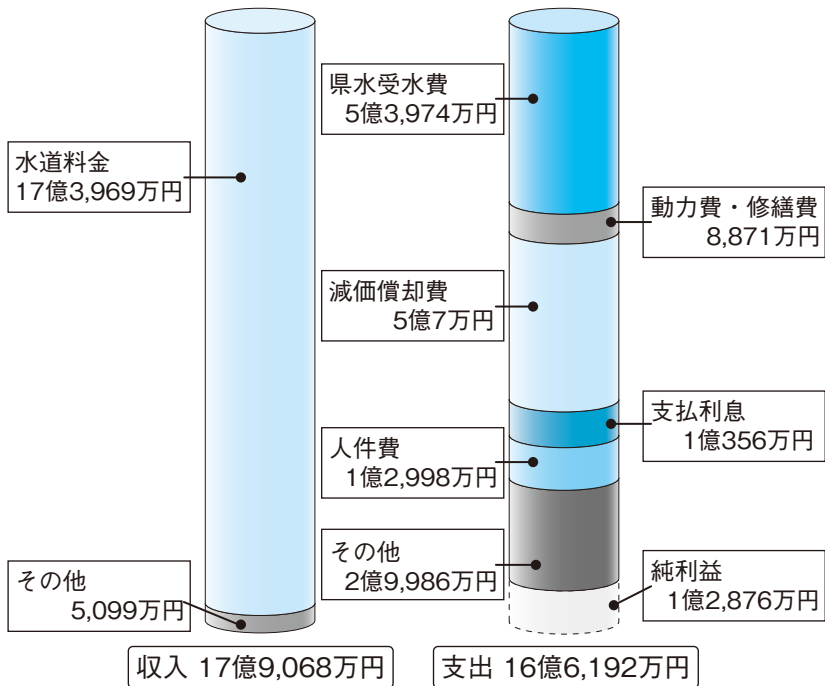

用語の説明

収益的収入

水道料金…皆さんにお支払いいただいた水道料金です。
その他…下水道使用料徴収事務手数料などです。

収益的支出


県水受水費…埼玉県企業局から水を購入した費用です。平成25年度は、水道水の約83.5%を県から購入しました。
動力費…浄・配水場から各ご家庭に水道水を送るためのポンプを動かした電気料金です。
修繕費…配水管の修理や施設の機能維持に要した費用です。
減価償却費…取得した固定資産を耐用年数に応じ、各年度に配分して計上した費用です。
支払利息…国と地方公共団体金融機構から借りた企業債（借金）の利子返額です。
人件費…営業活動に従事した職員の給料や手当等の費用です。
その他…水道事業を運営するために委託した水道料金徴収事務や浄・配水場施設管理業務等の費用、その他の営業活動に要した費用です。

純利益…当年度の収益的収入から収益的支出を差し引いた利益です。この利益は、水道施設の建設・改良や企業債の返済のために積み立てしました。

資本的収支(消費税込み)

<水道施設などを造るための 収入と支出>

新たに水道を引く場合など、皆さんに納めていただいた負担金などの収入と、水道施設を建設・改良するために要した支出です。

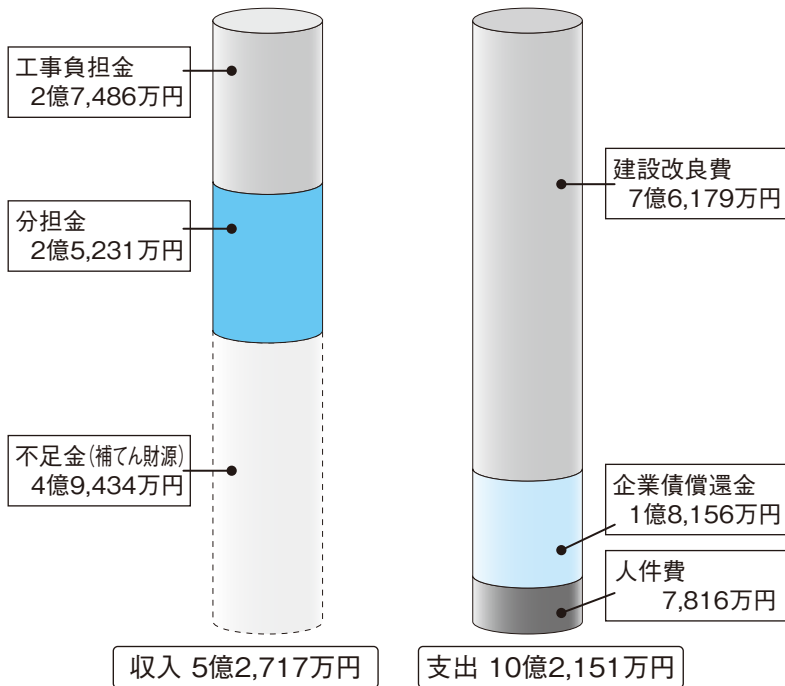

用語の説明

資本的収入

工事負担金…土地区画整理地内の配水管新設に係る費用や消火栓の設置にかかる費用に対して、市などから支払われた負担金です。
分担金…新たに水道を引いたりメーター口径を大きくしたりしたときに、皆さんに納めていただいた負担金です。

不足金…資本的収入から資本的支出を差し引いた不足額を、収益的収支(補てん財源)における純利益を積み立てたお金や、収益的支出に計上された現金を伴わない減価償却費などで補いました。

資本的支出

建設改良費…主なものとして、配水管の新設・改良工事、浄・配水場施設の建設工事などの費用やこれらの建設工事をするために委託した諸業務にかかる費用の他、水道メーターや機械設備等の資産の購入費用です。
企業債償還金…国と地方公共団体金融機構から借りた企業債（借金）の元金返済額です。
人件費…建設・改良工事に従事した職員の給料や手当等の費用です。

実施した主な業務等

維持管理

委託関係

- ①中央浄水場・南部配水場の施設管理業務
- ②中央浄水場・南部配水場の電気設備定期点検業務
- ③水質検査業務、臨時水質検査業務
- ④漏水等緊急対応業務

修繕関係

- ①公道漏水(76件)
- ②宅内漏水(143件・公道から水道メーター手前まで)
- ③中央浄水場非常用発電設備発電機修繕
- ④中央浄水場非常用発電設備原動機オーバーホール修繕
- ⑤第7水源井二重ケーシング修繕


給水状況の比較

	平成25年度	平成24年度	比較増減
給水人口	84,933 人	84,221 人	712 人増
給水件数	37,360 件	36,446 件	914 件増
総配水量	10,460,730 m ³	10,515,410 m ³	54,680 m ³ 減

建設投資

配水施設

- ①配水管新設・布設替工事……………9,764m
- ②廃止……………4,836m
- (内訳)石綿セメント管……………1,876m
- ポリエチレン管……………1,088m
- ダクタイル鋳鉄管……………1,800m
- 塩化ビニール管……………4m
- 鋼管……………68m

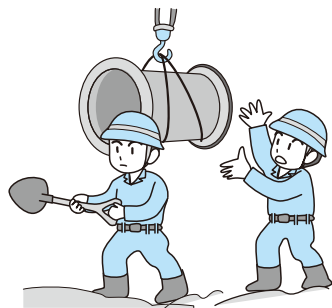

【お問い合わせ】業務課総務担当

水道水の安全性 (放射性物質の測定結果)

本市の水道水は、埼玉県の水道水（現在は新三郷浄水場及び庄和浄水場の水）に市内の井戸水を混ぜて、皆様のご家庭等にお届けしています。この井戸水の放射性物質の検出結果につきましては、表のとおり9月1日現在「不検出」となっています。

検査頻度については、検査結果が3カ月連続して不検出の場合は、3カ月に1回となります。

最新の測定結果については、市のホームページの測定結果をご覧ください。

放射性物質測定結果 八潮市（井戸水）

採水場所：八潮市中央浄水場

採水日	放射性セシウム（ベクレル/Kg）	
	セシウム134	セシウム137
平成26年9月1日	不検出	不検出
平成26年6月2日	不検出	不検出
平成26年3月3日	不検出	不検出

【お問い合わせ】施設課維持管理担当



平成26年度 全項目水質検査結果

年に一度実施している全項目水質検査結果の一部をお知らせします。詳細につきましては、市ホームページをご覧ください。

※採水日 平成26年7月10日

なお、全項目水質検査の結果は、すべて水道法の水質基準に適合していました。

【お問い合わせ】施設課維持管理担当

番号	水質基準項目	基準値	中央浄水場	南部配水場	コミュニティセンター	古新田保育所
1	一般細菌	100 個 / ml 以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	0.77	1.78	1.64	1.77
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	0.09	0.11	0.10	0.11
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.13	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0. 02mg/l 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.004	0.002	0.003	0.002
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.004	0.004	0.004	0.004
26	臭素酸	0.01mg/l 以下	<0.001	0.001	<0.001	0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.012	0.009	0.011	0.010
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.004	0.003	0.004	0.004
30	プロモホルム	0.09mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l 以下	0.002	0.013	0.003	0.003
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	0.02	0.02	0.02	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	25.0	9.7	11.9	9.8
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/l 以下	16.0	13.1	12.7	12.8
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	50	55	54	55
40	蒸発残留物	500mg/l 以下	151	114	122	119
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/l 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	0.6	0.7	0.7	0.7
47	pH値	5.8 ～ 8.6	7.8	7.2	7.4	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

平成27年度水質検査計画(案) の意見を募集します

水道部では、「平成27年度水質検査計画」の策定に当たり、市民の皆さんからご意見を募集します。平成27年度水質検査計画(案)は、平成27年1月下旬に市のホームページや次の施設の情報コーナー等で公表します。なお、水質検査計画は、平成27年3月中に公表する予定です。

市役所・市役所駅前出張所・八幡図書館・八條図書館・水道部事務所

◎応募方法 郵送・FAX・電子メール(様式は自由。「水質検査計画」と明記のうえ、住所・氏名を記載してください)
【郵送】〒340-0816 八潮市中央一丁目3番地1
【FAX】048-997-4803
【電子メール】suido-shisetsu@city.yashio.lg.jp

※電話による受け付け及び個別回答はいたしません。

◎受付期間 平成27年2月末日まで(郵送の場合は当日の消印有効)

◎あて先・お問い合わせ

水道部施設課維持管理担当 ☎048-996-4216(土・日・祝日を除く午前8時30分～午後5時15分)

平成26年度第2回八潮市水道 運営委員会の傍聴

【日時】11月27日(木)午後1時30分から3時まで

【場所】水道部2階 第3会議室

【内容】平成25年度八潮市上水道事業決算について、他

【傍聴定員】5人(申込順)

【申込方法】会議開会30分前までに電話等で申し込み

【お申し込み・お問い合わせ】業務課総務担当

「災害時等における資材の供給に関する協定」を締結しました



富士機材(株)東京第二支店との協定

左：大山市長
右：富士機材(株)東京第2支店 伊藤支店長



大一企業(株)との協定

左：大山市長
右：大一企業(株)石原社長

市水道部では、近い将来に発生する確率が高いといわれている首都直下型地震に対する防災対策の強化を進めるため、「災害時等における資材の供給に関する協定」について、8月7日に富士機材(株)東京第二支店と、8月12日に大一企業(株)と締結しました。

この協定は、水道施設が市民生活を支える重要なライフラインであることから、災害等の発生時において、被災した水道施設の機能回復を図るため、市からの要請により両社が保有する資材の供給について協力をしていただくものです。

給水管とは？

道路に埋設された水道管（配水管）から分かれて、住宅や事務所等に引き込まれた水道管が「給水管」です。給水管は、お客様の負担で設置されていますので、お客様の所有物です。

給水管の管理は？


給水管は、お客様の所有物のため、給水管の老朽化による破損などにより修繕を行ったときの費用は、お客様の負担となります。

給水管の耐用年数は？

給水管の耐用年数は、一般的に20年～30年といわれています。

年数が経った給水管はお取り替えを

そこで、給水管を適切に管理するために、老朽化した給水管（建物内を含む）を更新していただくようお願いいたします。

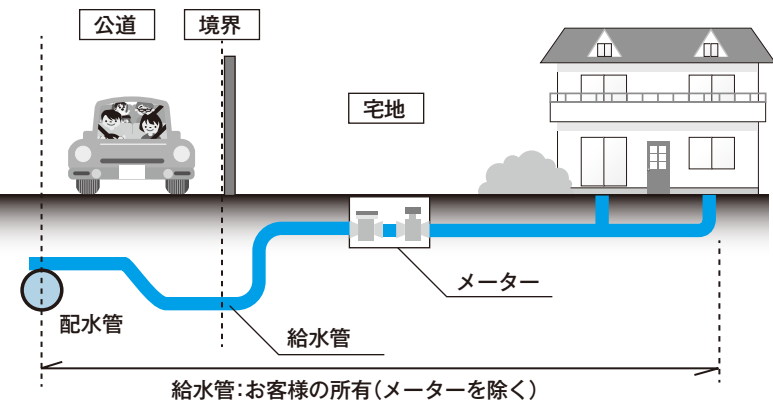

【お問い合わせ】 業務課給水・営業担当

水道工事の申請・施工

水道の新設（家の新築など）、改造（建て替え、メーター口径の変更など）、撤去（家の取り壊しなど）、仮設（区画整理の移転で仮に水道を引く場合など）を行う際の申請や施工については、「八潮市指定給水装置工事

事業者」だけが行えます。水道に関する工事や修繕は、必ず八潮市指定給水装置工事業者に依頼してください。

なお、この指定事業者以外の者が水道工事を行うことは違法行為となり、工事のやり直しや水道を止めるなどの処分がされることがありますので、ご注意ください。

【お問い合わせ】 業務課給水・営業担当

八潮市指定給水装置工事事業者一覧（市内の水道工事店）

平成26年(2014年)11月1日現在

事業者名	事業所所在地	電話番号
(有)古姓燃料店	八条1219	931-8928
東新建設(株)	八条2498-8	995-8563
内田住設	八条2740-6	947-8852
(有)東京日創	八条3658-3	998-8411
(有)萩野水道	八条3750	996-8017
未永設備	鶴ヶ曽根165-6	996-8267
新町水道工事店	鶴ヶ曽根229-3	996-3838
富士産業(株)	鶴ヶ曽根419	996-1251
(有)水巧社	鶴ヶ曽根659-1	960-0270
八潮水テクノ(有)	鶴ヶ曽根659-1	995-0108
豊田建設(株)	鶴ヶ曽根897-3	996-8037
八潮市指定管工事業協同組合	鶴ヶ曽根1659	995-1335
(株)織田	中央1-3-13	996-1181
戸田水道工業(有)	中央1-12-8	996-1798
稲穂建設(株)	中央2-6-13	997-0590
小仁熊瑞宝工業(株)	八潮1-17-4	996-5116
東洋ユニオン(株)八潮営業所	八潮3-8-1	995-3310
蒲原燃料住宅設備(株)	八潮4-1-10	996-9630
大家設備	八潮4-18-38	998-6151
(株)市原水道興業	八潮4-18-9	994-0255
日本いなほ土木(株)	八潮4-27-13	995-3175
関設備	八潮6-2-26	997-0023
小幡興業(株)	八潮7-19-5	996-8944
(有)八潮水道工事	八潮7-19-11	996-0054
成田管工	八潮7-30-35	998-8323
竹内セントラル(株)八潮支店	八潮7-46-1	996-4161

事業者名	事業所所在地	電話番号
(有)昼間水道	木曽根703-3	996-0336
内村設備	木曽根810-4	995-7471
(有)清水水道工業所	木曽根880	996-9506
(有)高商設備	木曽根1030	995-6836
潮止設備工業	木曽根1538-3	996-7188
水之技研工業(株)	二丁目145	995-0997
奥戸建設(株)	二丁目530	995-1025
(有)萩野タイル	二丁目954-3	997-0906
(有)山崎管工	二丁目1248-3	996-1513
アサタ設備	緑町2-8-2-211	959-9501
吉岡水道	緑町5-16-12	996-1273
(株)三田組	南後谷878-5	997-2108
(株)大川工業	南後谷898-61	996-1289
福田建設(株)	西袋423	928-3536
(有)鈴輝住宅設備	西袋1044	998-2785
加藤建設工業(株)	大瀬1623	995-0521
(株)イシダ	大瀬1836	998-1540
(株)潮	中馬場28	996-4146
(株)アルシオン	中馬場49-1	997-6340
青山設備工業	南川崎374-4	996-9306
弘和工業(株)	大曽根1232-1	994-5236
(有)サノヤ設備	大曽根1245-1	995-1436
(株)ピアニー	浮塚293	967-5001
(有)白井管工業	垢370-1	997-3168
(有)丸宮商事	古新田886	996-6261

※市外の事業者は、八潮市ホームページの「水道」をご覧ください。 URL <http://www.city.yashio.lg.jp/>
市外にも150店の指定工事事業者があります。