

3-1. ホールの換気


ホールは、従来より空調設備を用いた「強制換気」を行っております。

今回、新型コロナウイルス感染防止対策として強制換気のフィルターを「抗ウイルス中高性能フィルター」に交換しました。


ウイルスを撃退できるフィルターへの交換により、みなさまには安心してホールをご利用ください。

なお、ホールの換気については、強制換気だけではなく、主催者は、1時間に10分程度の換気を行ってください。

抗ウイルス
中高性能フィル
ターへの交換作業

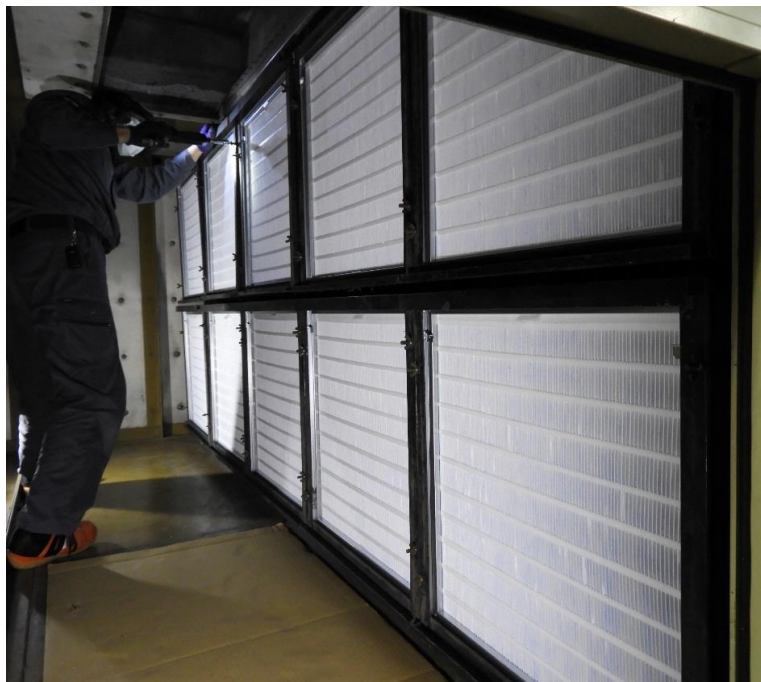

鉄板の
フレーム

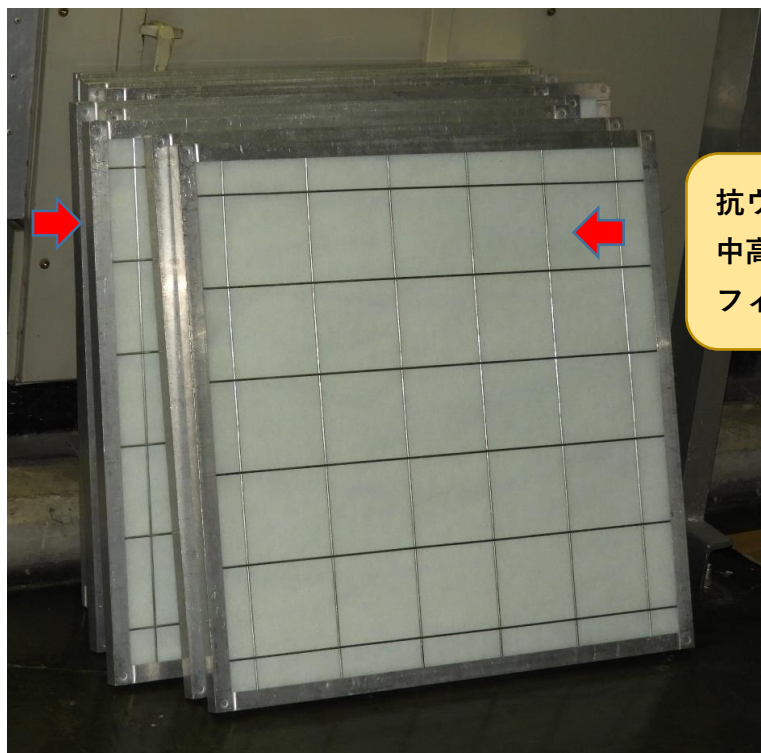

抗ウイルス
中高性能
フィルター